

Quelle est la qualité de mon eau ?



Comment trouver le rapport d'analyse de votre eau, étape par étape :

Étape 1

Dans le menu de navigation du site, cliquez sur **"Qualité de mon eau"** puis sur **"Dureté & qualité de mon eau"**.



Étape 2

Qualité d'eau

Code postal *

0010 Charleroi (Charleroi)

Rue *

Explanade René Magritte

Numéro de rue *

20

Rechercher

Renseignez votre adresse dans les cases prévues à cet effet puis, cliquez sur **«Rechercher»**

Scannez moi pour arriver sur

www.swde.be/fr/water-quality




Étape 3

Vous découvrirez une première analyse de votre eau. Pour un rapport plus détaillé, nous vous invitons à vous diriger plus bas sur cette page.

17 analyses réalisées au cours des 12 derniers mois.

Le laboratoire de la SWDE assure la surveillance de la qualité de l'eau de votre commune, via de nombreuses analyses réalisées tous les mois. Voici ci-dessous les principaux résultats. Vous pouvez aussi télécharger le rapport complet.

Dureté et acidité

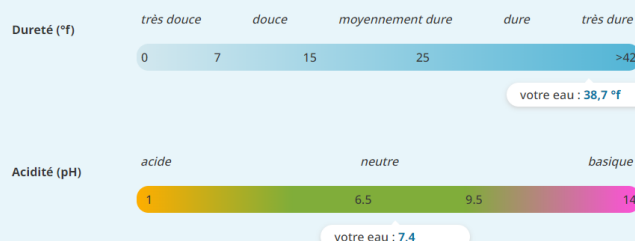

Composition

Ca ⁺⁺ Calcium	Mg ⁺⁺ Magnesium	K ⁺ Potassium	Na ⁺ Sodium	Cl ⁻ Chlorides	SO ₄ ⁻ Sulfates
121,3 mg/l	21 mg/l	1,8 mg/l	15,1 mg/l	47,3 mg/l	56,8 mg/l

Cliquez sur **"Télécharger le rapport"**

Étape 4

D'où provient votre eau ?

Votre raccordement dépend de l'aire de distribution 01211 of JAMBES. Celle-ci est alimentée par l'eau traitée des captages de Jambes.

Qualité ?

La qualité de votre eau est conforme aux dispositions légales.

Télécharger le rapport

Étape 5

Un rapport détaillé s'affiche sur votre écran. Il vous est possible de le télécharger sous format PDF ou de l'imprimer. Pour plus d'explication sur la lecture de ce rapport cliquez sur <https://www.swde.be/fr/faq/qualite-de-leau/qualite-de-leau> **« Comment lire le rapport sur la qualité de l'eau ? »**

L'adresse renseignée fait partie de la zone de distribution n° 1211
Résultats couvrant la période du 01/01/2022 au 31/07/2024

Nom du paramètre	Unité	Valeur	Norme
Conductivité sp	µS/cm à 20°C	553,00	≤ 2500,0
pH sur place	unités pH	7,80	entre 6,5 et 8,5
Température	°C	15,80	≤ 20,0
Chlore libre sp	mg/l Cl2	Non Détécté	≤ 0,25
Turbidité sur place	NTU	Non Détécté	≤ 4,0
Germe totaux 22°	CFU / ml	1	pas de changement
Coliformes totaux	CFU / 100 ml	0	0
E.coli	CFU / 100 ml	0	0
Entérocoques intestinaux	CFU / 100 ml	0	0
Clostridium Perfr	CFU / 100 ml	0	0

Nom du paramètre	Unité	Valeur	Norme
Aluminium	µg/l Al	Non Détécté	≤ 200,0
Antimoine	µg/l Sb	Non Détécté	≤ 10,0
Arsenic	µg/l As	Non Détécté	≤ 10,0